
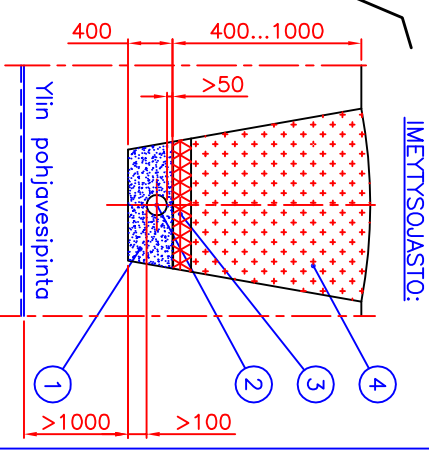


**BioRAMI 300 Harmaavesipuhdistamo (LVI-koodi: 362 9004)**  
(pesuvesille ja vähäisille käsitiskivesille, ei pyykki- tai astianpesukonetta)

**JÄRJESTELMÄN KUVAAUS:**

- Mitotusvirtaama \_\_\_\_\_ l/vrk (max. 300 l/vrk)  
Henkilömäärä \_\_\_\_\_ henkilöä  
Maahan asennussyvyys (m) \_\_\_\_\_ (max. 600 mm)  
Käyttöaika \_\_\_\_\_ KK/v  
Lämpöeristys   
Ankkurointi   
Näyteenottokaivo   
**PURKU:**  
Ojaan   
Kivipesään   
Imeytykseen   
Q-Bic tai Aquacell imeytyskasettiin   
Avo-ojaan

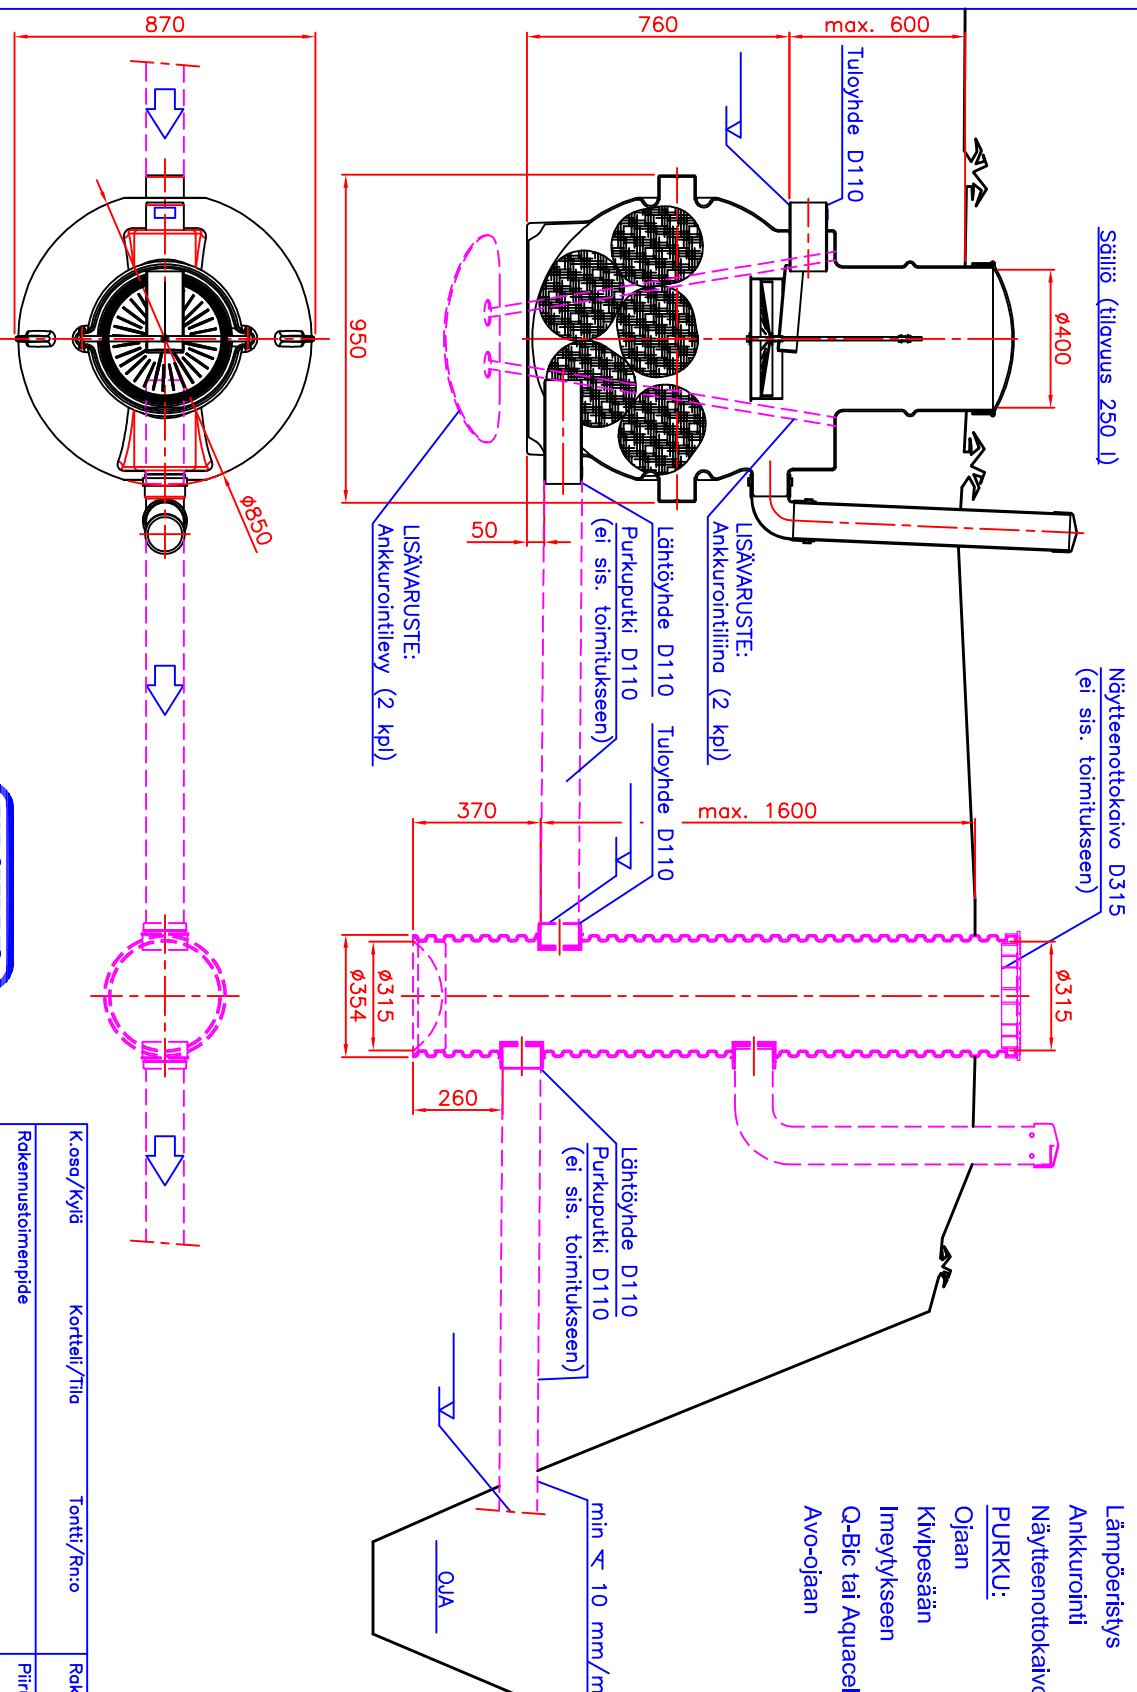

Säiliö tulee ankkuroida jos pohja-/pintavesi ei pysy aina puhdistamon ja mahdollisen näyteenottokaivon alapuolella.

Wavin-Labko pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä, tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan. Viranomaismäädrykset vaihtelevat kunnittain. Selviää oman kuntosi vaatimukset ennen jätevesijärjestelmän hankintaa.



Piir.no: 570610as  
Tap/TL 25.03.14 Tap 26.03.14



Kosa/Kyvi	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Rakennuslupa N:o
Rakennustoimenpide	Piirustustiloi	Juoks.n:o	
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisäilö	Mittakaavat	
Suunnittelijan nimi, päivitys ja allekirjoitus	Suunnitteluala, työn numero ja piirustus n:o	Muutos	