


Väestönsuojan WC-vesien sulkuventtiilikaivo

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

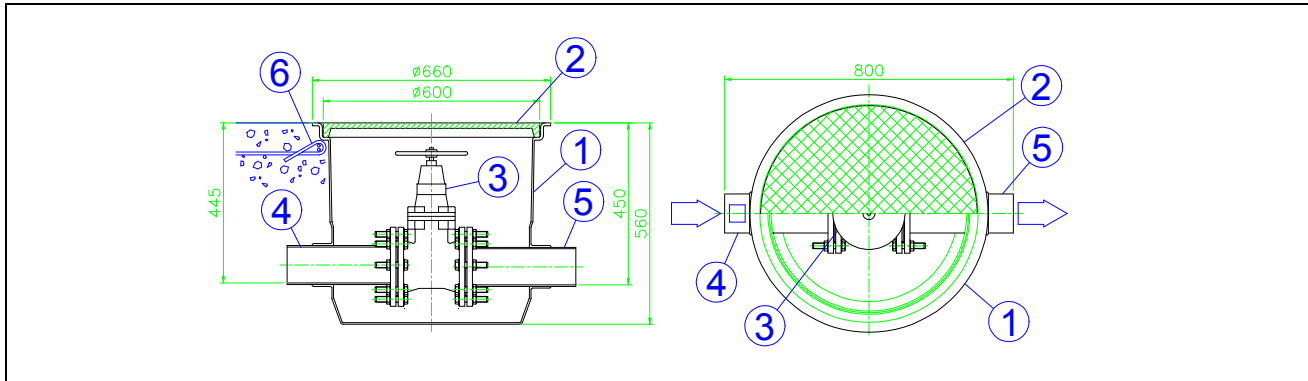

1	Muovirunko	LM	Ø660 mm, H=560 mm
2	Muovikansi	LM	Ø600 mm, 0,5 tn
3	Kumiluistisulkuventtiili	Valurauta	DN 100
4	Tuloyhde	Valurauta	DN 100
5	Lähtöyhde	Valurauta	DN 100
6	Betoni, raudoitettu		

1 YLEISTÄ

Wavin-Labkon väestönsuojan WC-vesien sulkuventtiilikaivo on muovirunkoinen venttiilikaivo, joka on varustettu kumiluistisulkuventtiilillä.

2 ASENNUS

Asenna WC-vesien sulkuventtiilikaivo väestönsuojan WC-viemärijärjestelmään. Kansiston tulee olla kiinni kaivossa koko asennuksen ajan. Yhdistä putket toisiinsa ja vala kaivo paikalleen. Sulkuventtiilikaivo tulee asentaa vaakasuoraan.

3 VENTTIILI

Venttiiliä pidetään normaaliaikana auki. Suojautumiseen valmistauduttaessa venttiili suljetaan ja on pidettävä suljettuna koko suojautumisen ajan. Huom. Venttiili ei sovellu virtaaman säätöön.

venttiili	sulkemiseen tarvittava kierros/km.	paino	sallittu käyttöpaine
DN 100	21	23 kg	16 bar

4 HUOLTO

Tarkista kaivon ja venttiilin kunto kerran vuodessa. Venttiilin kunto on tarkistettava aina suojautumiseen valmistauduttaessa. Tarvittaessa kumiluistiventtiili sekä itse kumiluisti on puhdistettava.